



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮЗАО**  
**ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ**

119261, г. Москва, ул. Вавилова д.68, к.1, тел. 8(499) 134-90-46

**Предписание № 256/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ**  
**ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИМЕНИ Н.К. КОЛЬЦОВА Российской**  
**академии наук**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Гагаринского района ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «12» декабря 2017 г. № 256, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «20» декабря 2017 г. по 16 ч. 00 мин. «20» декабря 2017 г., проведена проверка государственным инспектором Гагаринского района ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору старшим инженером 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Раскито Русланом Александровичем, помещений ИБР РАН расположенных по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 26.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**совместно с главным специалистом Ершовым Михаилом Валентиновичем**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнено (указываются только выполненные)
1	2	3	4	
1.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30	ФЗ №123 от 22.07.2008г., ст.4, ст.6; п.1.82 СНИП 2.08.02-89*; СП 2.13130.2009 п.6.8.19; СНИП 21-01-97* п. 5.14* табл. 2, раздел 7	01.10.2018 г.	
2.	Не произведен расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности помещений (подвал, помещения хранения)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г., п.20	01.10.2018 г.	
3.	Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г., п.23(д)	01.10.2018 г.	
4.	Лестница 1-го и подвального этажа не	ФЗ №123 от 22.07.2008г.,	01.10.2018 г.	

	ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	ст.4, ст.6; СНиП 21-01-97*, п.7.23*		
5.	Отсутствует система дымоудаления продуктов горения в случае возникновения пожара (подвальные помещения, библиотека)	ФЗ №123 от 22.07.2008г., ст.4, ст.6; ст.1, п.2; СП 7.13130.2009, п.7.2, п. 6, п. ж, п. 8.5; ППР РФ №390 от 25.04.2012г., п.61	01.10.2018 г.	
6.	На объекте не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты объекта (автоматическая установка пожарной сигнализации - не все помещения (за подвесными потолками, электрощитовая) оборудованы; противопожарных дверей, установки систем противопожарной защиты, системы оповещения людей о пожаре)	ФЗ №123 от 22.07.2008г., ст.4, ст.6; НПБ 110-03 п.4,п.14; Приложения А 4 СП 5.13130.2009	01.10.2018 г.	
7.	На объекте не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, отсутствует исполнительная документация на установки пожарной защиты объекта, не организовано проведение проверок с оформлением соответствующих актов проверок	Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г., п.61	01.10.2018 г.	

*Дверей - 40 шт. в объекте 80%*

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

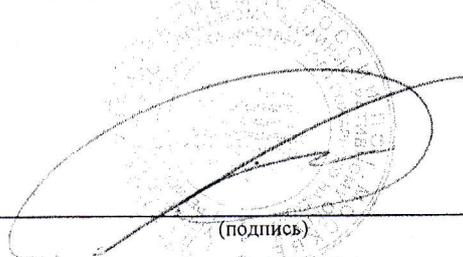
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инженер 1 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Раскито Руслан Александрович**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил: *вог*

  
(подпись)  
**М.Л.П.\***

(подпись)

«20» декабря 2017 г.

(должность, фамилия, инициалы)